




## Maße

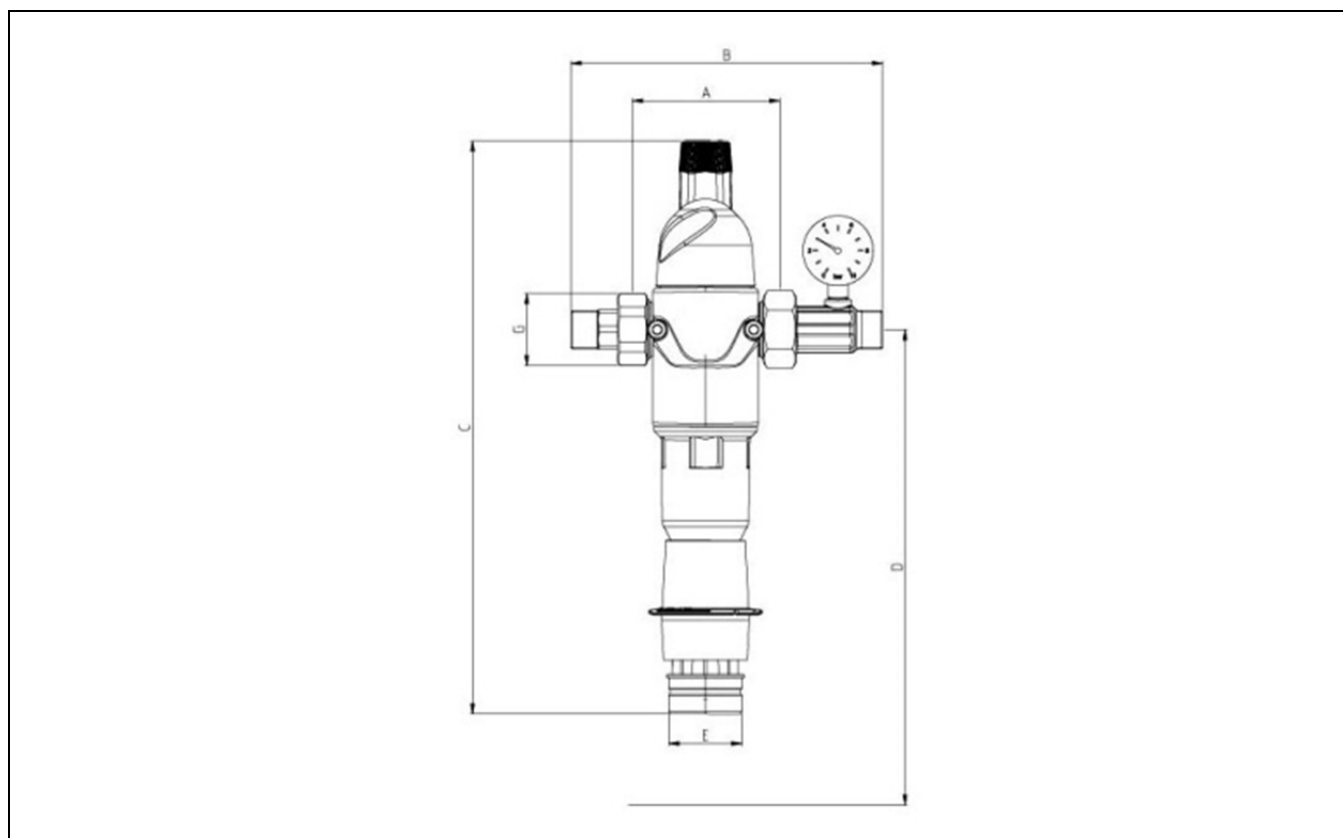

## Maße [mm]

Artikel Nr.	A	B	C	D	E	G (Gewinde Überwurfmutter)
100.52	79,7	213	392,8	350	50	G 1 1/2
100.53	79,7	213	392,8	350	50	G 1 1/2
100.54	79,7	213	392,8	350	50	G 1 1/2

## Durchflusswerte

Artikel Nr.	100.52	100.53	100.54
Durchflussmenge [m <sup>3</sup> /h] $\Delta_p$ 0,2 bar	3,0	3,5	4,0

## Instandhaltung

	Maßnahme	Zeitabstand	Durchführung
Wartung	Filterkerze durch Rückspülen reinigen	alle 2 Monate nach Bedarf kürzere Intervalle	Installationsunternehmen Betreiber